自動音声通報装置

TS-MT0802A送信機

異常発生を音声で自動通報。設備監視の多様なニーズに対応。

TS-MT0802A自動音声通報装置は、ビルの屋上や浄水場等のポンプ故障、ビニールハウスの温度異常など、多様な設備監視ニーズにお応えします。運用上保安管理が求められる各施設に設置することにより、異常発生をいち早くキャッチし、あらかじめ設定された通報先にオリジナル音声メッセージで迅速・確実に自動通報します。

TS-MT0802A送信機の主な特長

1 8種類までの情報を自動通報

各種センサに対応し、火災、ガス漏れ、水位異常、機械故障などの異常発生を8種類まで通報可能です。

2 オリジナル音声メッセージで通報可能

簡単操作で現場に即したオリジナル音声メッセージを自由に録音できます。

■音声メッセージによる通報例
“設置先名称(8秒)”、“センサ名称(8秒)”

3 通報先の昼・夜切替えに対応

昼と夜の通報先を自動的の切替えることができます。通報先の登録は昼4ヶ所、夜4ヶ所まで設定が可能です。

4 自己診断結果も音声で確認

外部からの着信に設定回数で自動応答し、自己診断メッセージと自己診断の結果を音声で送ります。

5 携帯電話などへのメール通報*1も可能

音声通報に加え、インターネット*2接続により携帯電話などへのメール通報も可能になります。
*1 別途、登録用PCが必要です 。
*2 インターネット(メールアカウント)契約が別途必要です。

■システム構成図

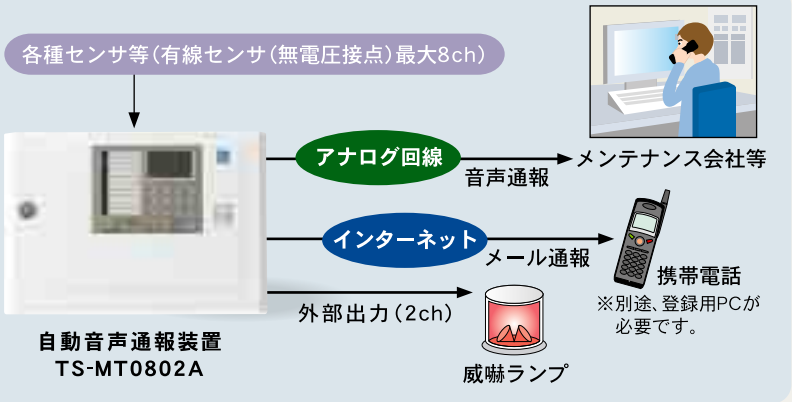

■主な仕様

適用回線	アナログ回線、インターネット
通報先	4ヶ所(音声)+D通報(4ヶ所が不応答の場合)
センサ入力	有線センサ　8ch
外部出力	2ch(無電圧接点出力 24V　0.5A)
音声メッセージ	8秒×8種類(センサ名称)
	8秒×1種類(設置先名称)
液晶・テンキー	あり
外部供給電源	DC12V 300mA
寸法	290(W)×200(H)×62(D)mm
重量	約1.6kg(バッテリ含む)
電源	AC100/200V±10%
消費電力	待機時 10VA　動作時 15VA

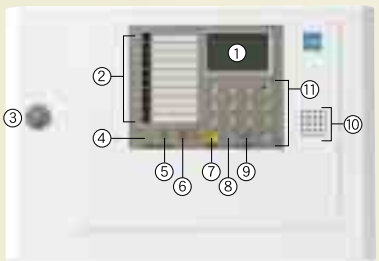

■各部の名称

① 液晶表示部
② センサ表示部
③ 鍵
④ マイク
⑤ 電源ランプ
⑥ 接続中ランプ
⑦ 警備開始操作ボタン
⑧ 復旧ボタン
⑨ 警備解除操作ボタン
⑩ スピーカー
⑪ テンキー

※本装置は、異常発生を通報する装置であり、いわゆる災害防止装置ではありません。万一、事故・災害等が発生した場合でも一切責任を負いかねますのでご了承ください。
●本カタログに掲載しております(全)商品について、ご購入の際消費税が別途付加されますので、ご承知おき願います。●本カタログ記載の仕様・内容は改良のため予告なしに変更することがあります。

安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。

eco サクサエコ商品

saxa
サクサ グループ
サクサ株式会社
〒108-8050　東京都港区白金1-17-3　NBFプラチナタワー
システムソリューション事業部 第2営業部　☎(03) 5791-5526
■営業拠点
中 部 支 社：☎(052) 220-3930　関 西 支 社：☎(06) 6367-0393
九 州 支 社：☎(092) 473-1511　東 北 支 社：☎(022) 297-5835
北関東営業所：☎(0287) 67-3266　北 陸 営 業 所：☎(076) 291-4441
中 国 営 業 所：☎(082) 511-7555　北海道営業所：☎(011) 272-6933
URL http://www.saxa.co.jp/

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2008年2月現在のものです。
このカタログは再生紙を使用しております。 PRINTED WITH SOY INK このカタログは大豆インクを使用しています。
SA-0151